


WENTYLACJA DACHU:  
Przekrój otworów wentyli. wlotowych powinien wynosić 2% pow. dachu (nie mniej jednak niż 200cm2/mb okapu), a wywiewnych - 5% pow. dachu. (Wg DIN 4108 cz.3) Folia krycia wstępnego nie może zostać przerzucona przez kalenicę, powinna kończyć się ok 5cm poniżej.

PROJEKT BUDOWLANY  
PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50

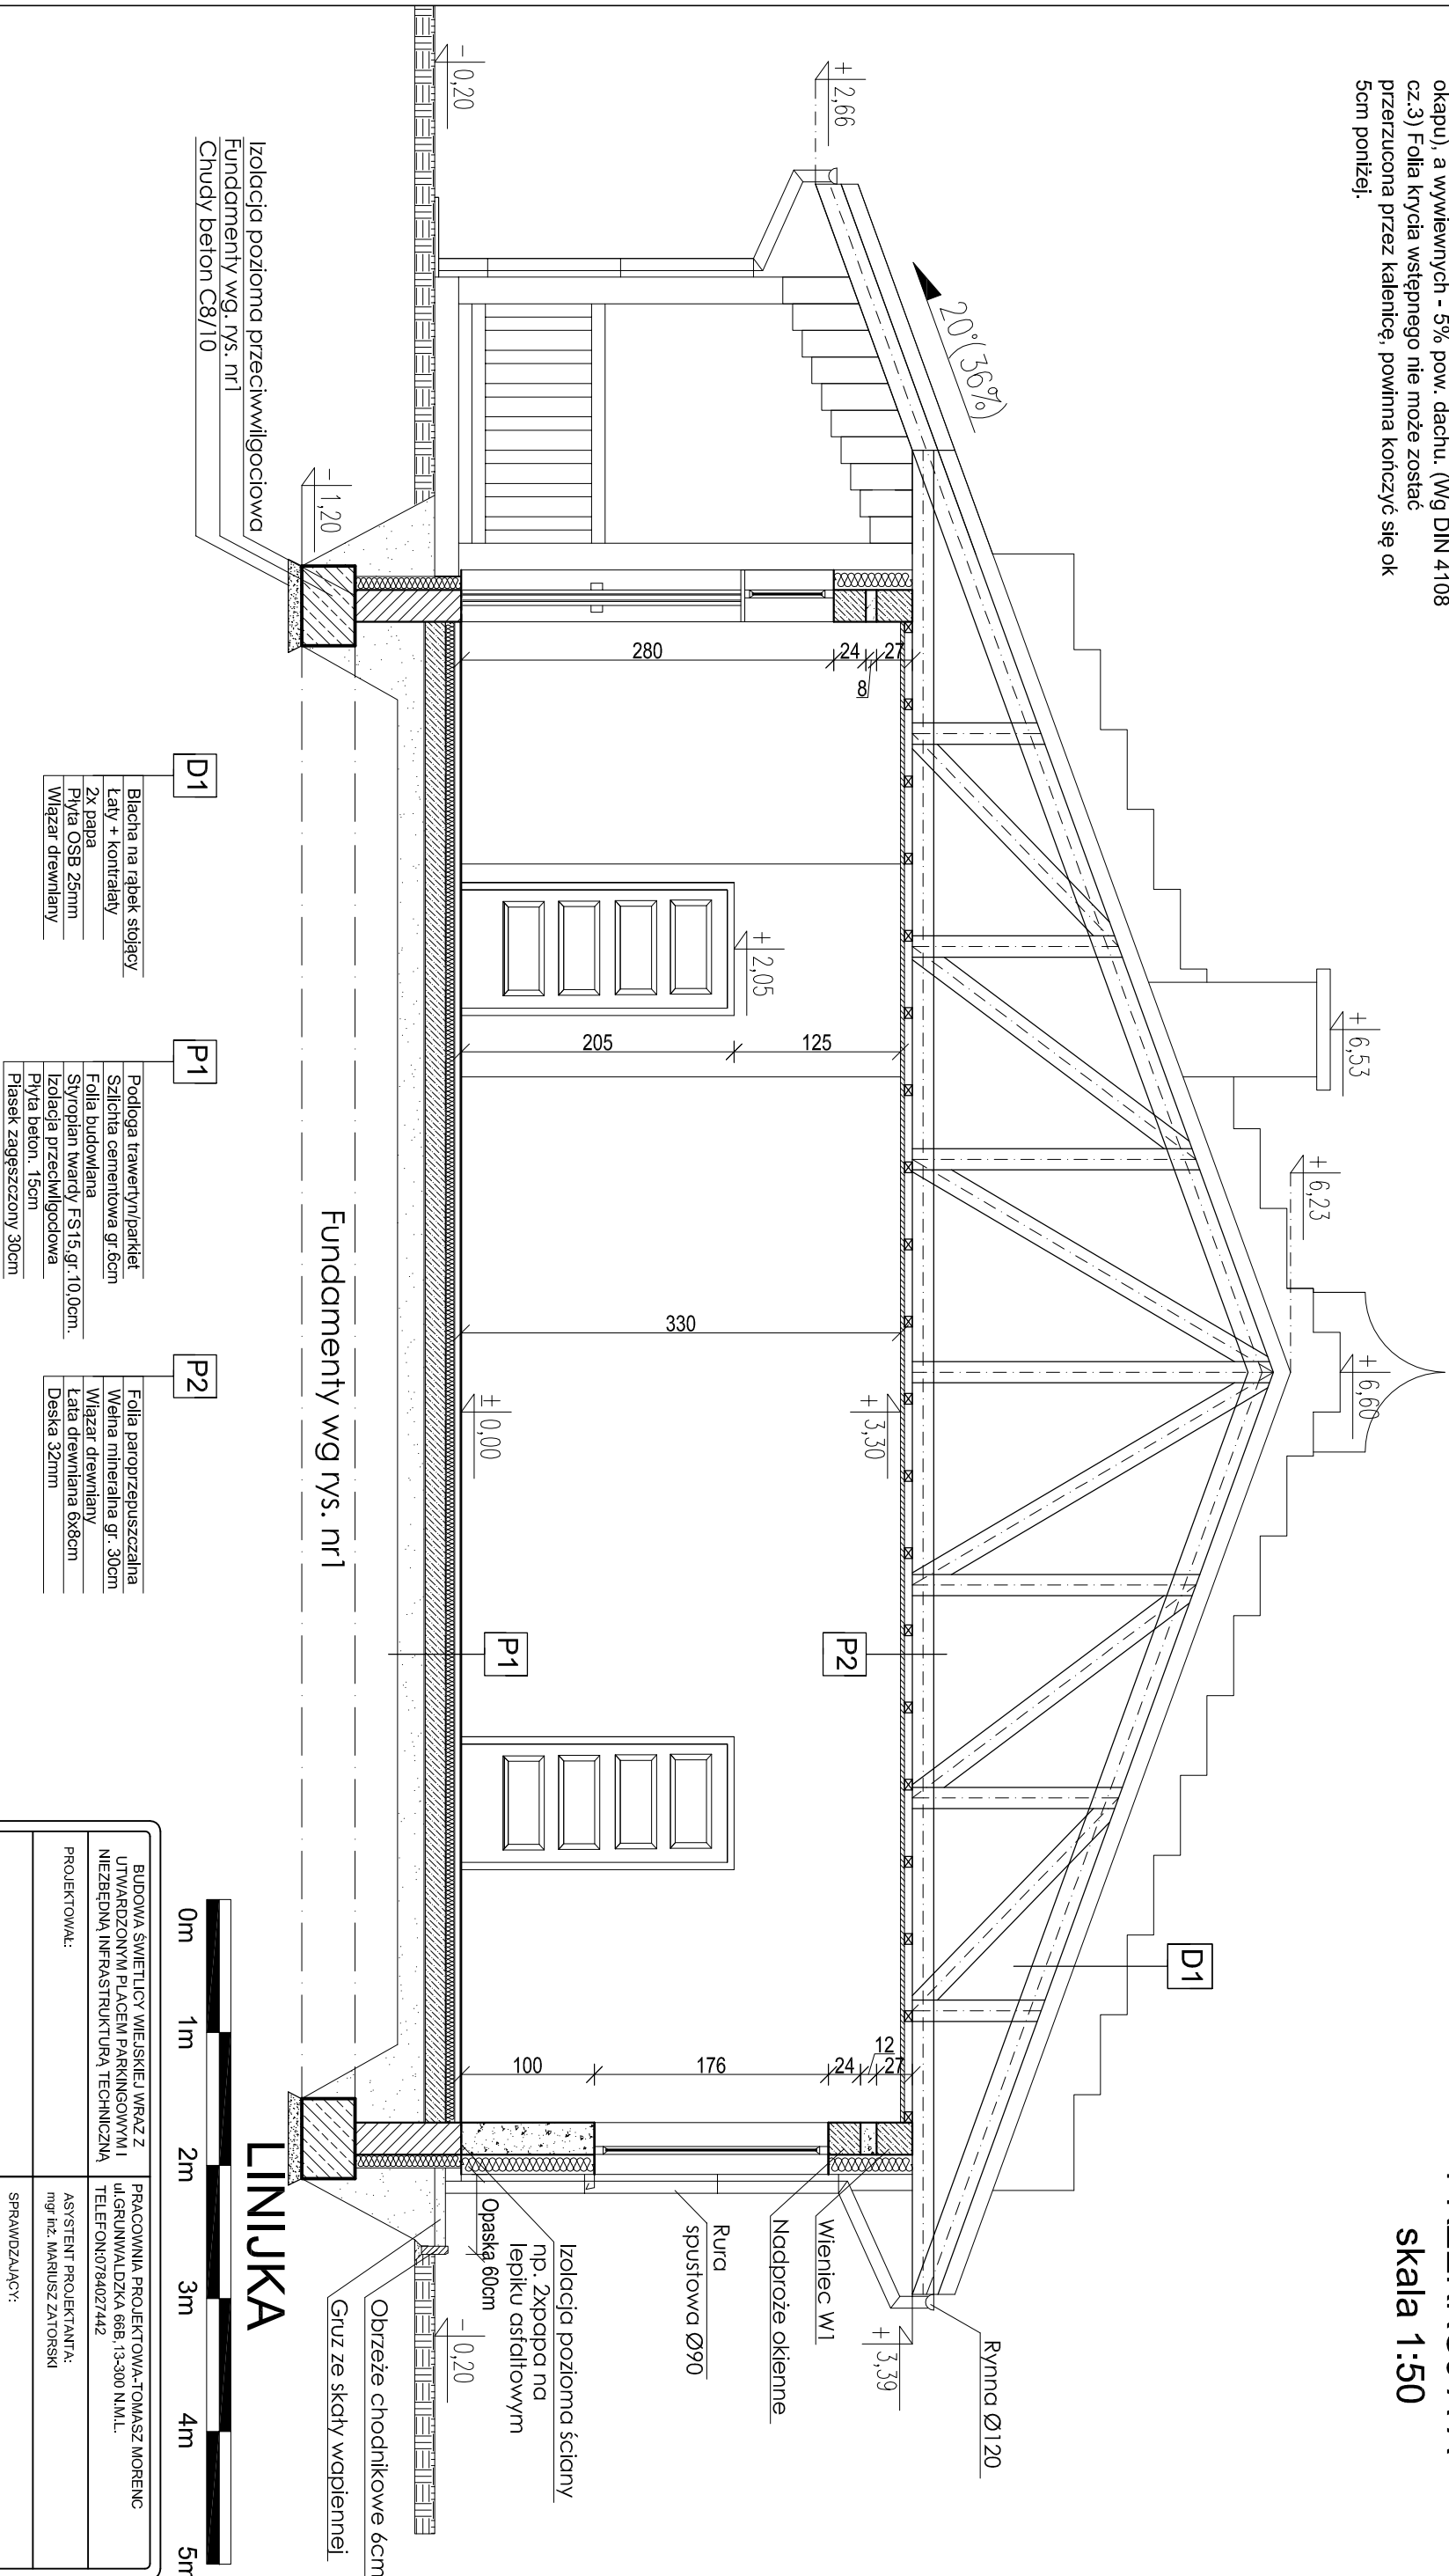

UWAGI:

- Zbrojenie narozy wieńców kształtować zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozciąganych wg PN-EN 1992-1-1:2008
- Łączenie prętów w wieńcach na zakład min.80cm
- Nie łączyć wszystkich prętów wieńca w jednym przekroju.
- W przypadku murowania koniów (ścian) murować je z cegły pełnej kl. 15MPa na zaprawie cementowej 10 MPa

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWARDZONYM PLACEM PARKINGOWYM I NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC ul.GRUNWALDZKA 66B, 13-300 N.M.L. TELEFON:784027442	
PROJEKTOWAŁ:		ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MARIUSZ ZATORSKI	
SPRAWDZAŁAĆ:			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A		LOKALIZACJA: GMINA GRODZICZNO 13-324 Grodziczno 17A	
INWESTOR: GMINA GRODZICZNO 13-324 Grodziczno 17A		DATA: grudzień 2017r.	
NR RYSUNKU: 3		BRAZJA: B	
		SKALA RYSUNKU: 1:50	